



Wallonie



Mise à jour 01/01/2011

Construire pour le sport

Infraspports

Fiche technique

BASE-BALL MINI BASE-BALL



SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

Direction générale opérationnelle des Routes et des Bâtiments

Infraspports

Boulevard du Nord, 8

5000 NAMUR

Tél. 081/77.33.70

Fax : 081/77.38.88

E-mail : infraspports.dgo1@spw.wallonie.be



Site Internet :

<http://pouvoirslocaux.wallonie.be>

Cette fiche a été avalisée par la Ligue Francophone Belge de Baseball et Softball Rue des Prémontrés, 12 4000 LIEGE Tél. 04/237 91 22 Fax. 04/237 91 51 Email : bureau@lfbbs.be

Site : www.lfbbs.be

BASE-BALL		INTERNATIONAL	NATIONAL I, II, III	INFERIEUR SENIORS	CADETS - MINIMES	REMARQUES
DIMENSIONS	Aire de jeu : Pointe du champ (AD-AG)	110 à 125 m	90 à 125 m	76 à 125 m	70 m	- Le tracé des lignes est compris dans les dimensions de l'aire
	Zone d'avertissement	2 m intérieur en terre battue				
	Zone neutre	Abris joueurs				
REVETEMENT	Nature	Gazon, terre battue + gazon, brique pilée, synthétique				Prévoir un emplacement pour lanceur de réserve
	Assainissement	Système de drainage				
	Couleur	Contraste herbe et brique pilée				
	Largeur des lignes	10 –12,5 cm				
	Couleur des lignes	Blanche : poudre ou peinture				
ECLAIRAGE	Eclairage moyen	Compétition : 600 lux Entraînement: 300 lux				
	Uniformité	0,7				
SECURITE	Arrière	Filet de 7 m de haut	Filet de 5-7 m de haut			- Il peut y avoir plusieurs filets arrières selon la disposition du terrain - Filet au fond de l'arc de cercle arrière du marbre
	Latérale	2 m de haut sur le contour de la zone neutre (C1)				

MINI BASE-BALL		CLUB	QUARTIER	ECOLES	REMARQUES
DIMENSIONS	Aire de jeu : Pointe du champ (AD-AG)	23 m à 30 m			- Formule pour jouer en intérieur et en extérieur - Le tracé des lignes est compris dans les dimensions de l'aire de jeu
	Zone neutre	Contour de 2 m			
REVETEMENT DE	Nature	Parquet, structure amortissante, synthétique, gazon (extérieur)			Prévoir un revêtement avec structure amortissante
	Couleur	Contraste entre les zones (extérieur)			
	Largeur des lignes	5 cm			
	Couleur des lignes	Couleur claire			
ECLAIRAGE	Eclairage moyen	Compétition : 600 lux	Entraînement : 300 lux		
	Uniformité	0,7			
	Système	A décharge			
	Eclairage naturel	Eclairage zénithal toléré s'il est translucide			

Normes de la Fédération

Conseillé par infrasports


Aménagements particuliers

Le terrain doit être clos, à la fois pour éviter que la balle soit "hors jeu", et pour la sécurité des spectateurs

- par un écran arrière de 7 mètres de haut minimum, derrière le poste du receveur.
- par un grillage de 2 mètres de haut sur les côtés droit et gauche.
- par un grillage de 2 mètres de haut le long de la ligne de fond.

Pour la sécurité des joueurs, il faut aménager un abri avec un écran de protection en avant du banc des joueurs de chaque équipe : 2 mètres de haut sur 10 mètres minimum de long.

Prévoir également l'emplacement de tunnels de frappe ou de bull-pen, sur 23 mètres de long minimum Une cabine de marqueur en retrait de l'écran arrière est obligatoire.

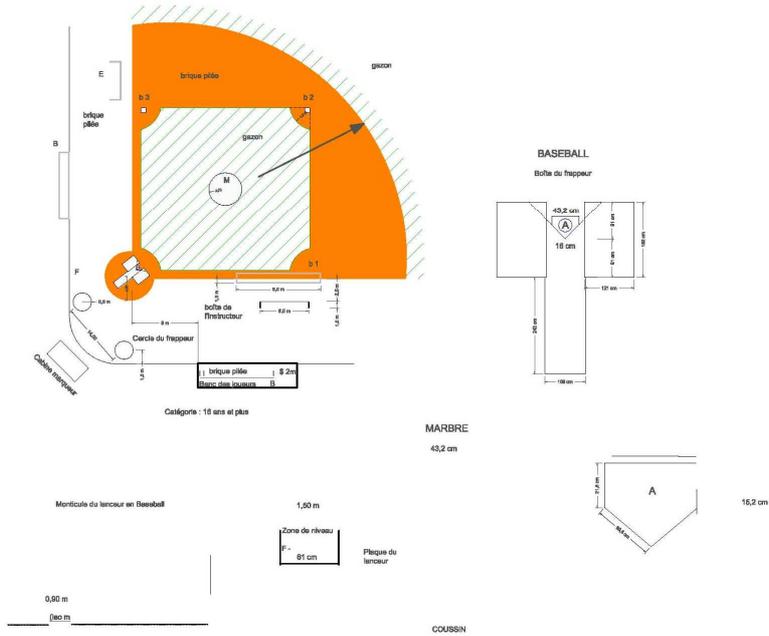

Les bases et le marbre peuvent être amovibles. L'encrage au sol se fera seulement par un tube métallique dans le béton

